

Popis

Viz obr. 1. Pokud používáte 30galonové moduly ucpávy, je nutné nainstalovat omezovací ventil Rhino VE (1) k omezení množství tlaku vzduchu, který lze použít na válce pístu (4) ve směru dolů.

Omezovací ventil využívá sílu pružiny k vyvážení síly tlaku vzduchu. Pokud je síla vytvořená z tlaku vzduchu větší než síla pružiny, ventil se otevře a uvolní vzduch do atmosféry.

Náhradní díly

Chcete-li objednat náhradní díly, zavolejte zákaznické a servisní středisko Nordson nebo se obraťte na místního zástupce společnosti Nordson.

P/N	Popis
1097648	Module, pop-off valve, 60 psi

Instalace





VAROVÁNÍ: Všechny následující činnosti smí provádět jen kvalifikovaný personál. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené zde a v ostatních souvisejících dokumentech.

Před instalací odvzdušňovacího ventilu uvolněte veškerý tlak na čerpadle.

POZNÁMKA: Připevněte ventil do vertikální polohy. Horizontální připevnění může ovlivnit funkčnost ventilu.

1. Vyměňte zátku (2) z portu válce (3).
2. Na závit omezovacího ventilu (1) naneste lepidlo. Do portu válce (3) nainstalujte omezovací ventil a pevně jej utáhněte.

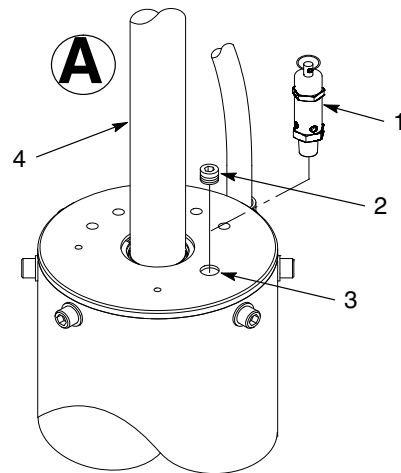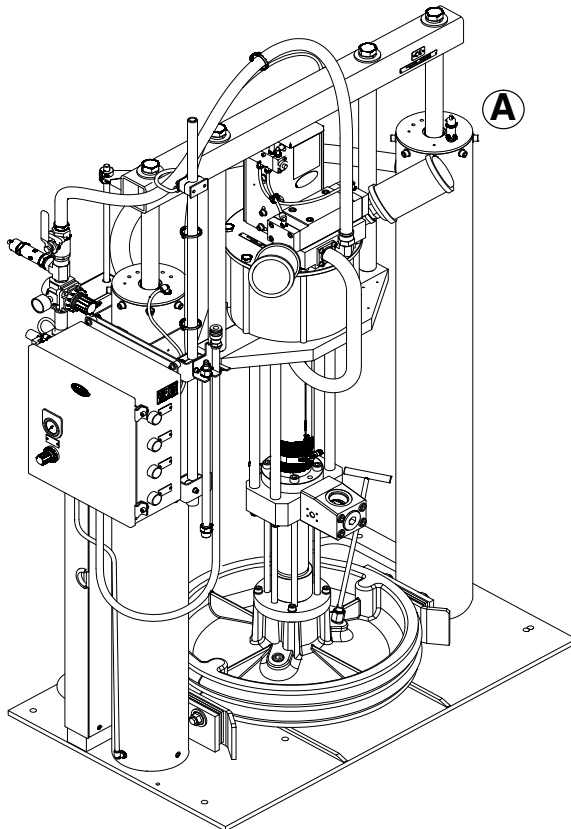

Obr. 1 Typické instalace

Vydání 12/12

Původní copyright 2012. Nordson a logo Nordson, a Rhino jsou registrované obchodní značky společnosti Nordson Corporation.

- Překlad originálu -